





Gemeente
Amsterdam

Sloterdijk centrum


Kabels en leidingen

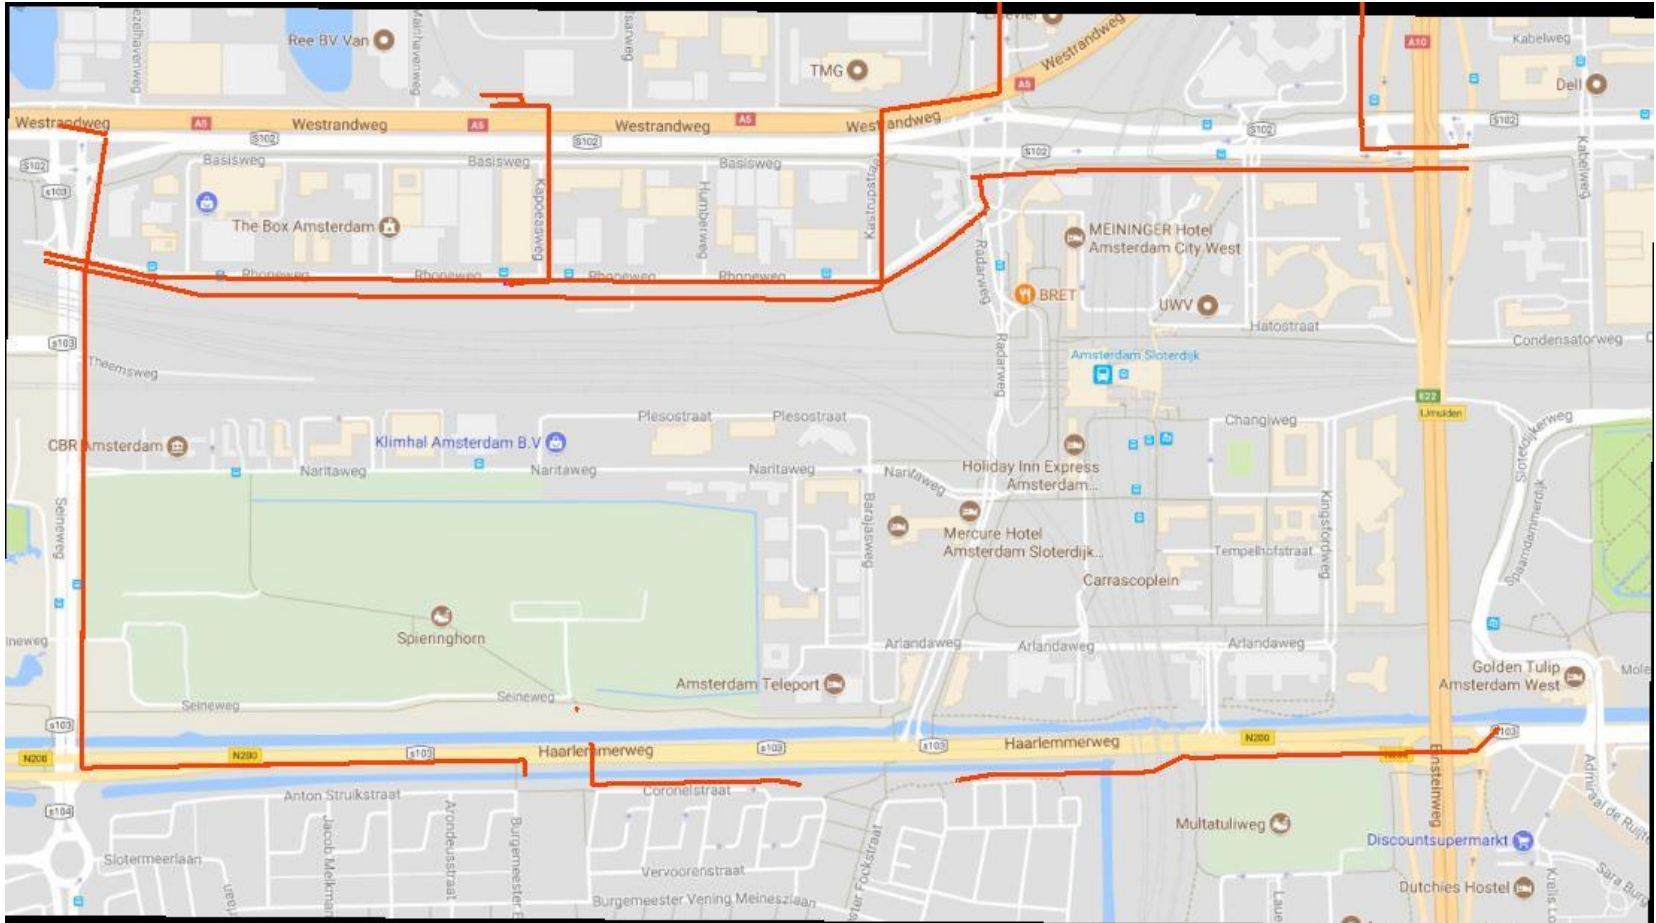


Gasunie leiding, dit is een leiding met gevaarlijke inhoud. De leidingen van gasunie zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Wijzigingen aan deze leidingen betekent een wijziging in het bestemmingsplan, lange doorlooptijd. Afhankelijk van de diameter en druk kan de afstand tot gebouwen, wegen, ondergrondse en bovengrondse infra tussen de 4 en 50 meter bedragen. Voor werkzaamheden nabij de leidingen kan aanvullende informatie worden opgevraagd. (contactgegevens email: CTA-West@gasunie.nl en tel 0182623368)

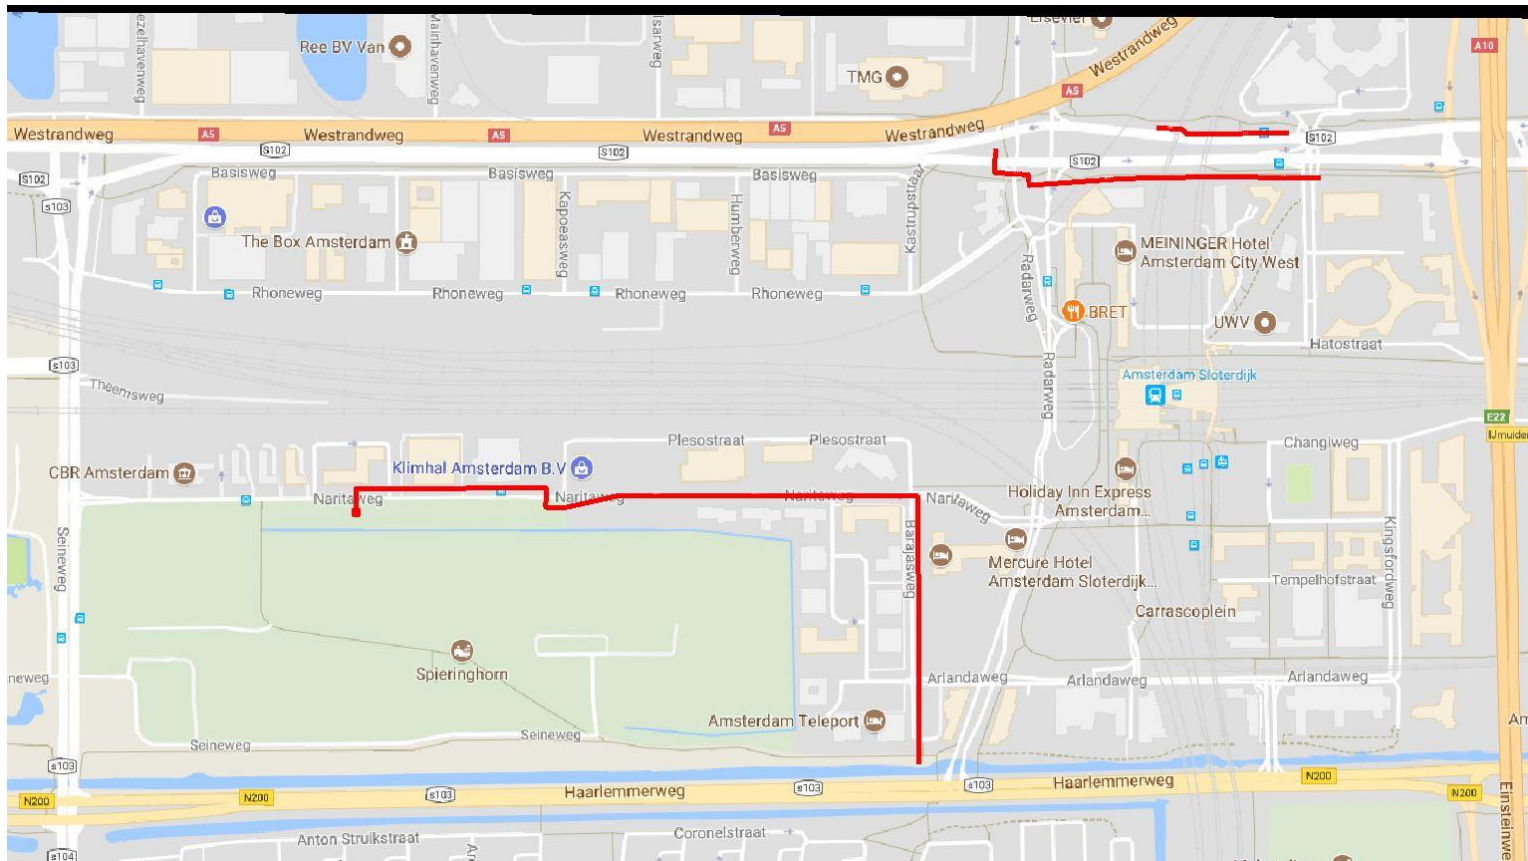


Waternet afvalwater transportriool, deze riolen liggen onder verhang en zullen in de meeste gevallen onderheid zijn. De riolen aangegeven op deze tekening hebben bij de Naritaweg een diameter >1000 mm, aan de zuidzijde van de basisweg heeft het riool een diameter van 900-1000 mm en aan de noordzijde van de Basisweg een diameter van 700 mm. Om zeker te zijn of er nog meer transportleidingen van waternet in het gebied liggen en of deze onderheid zijn dient men contact op te nemen met waternet

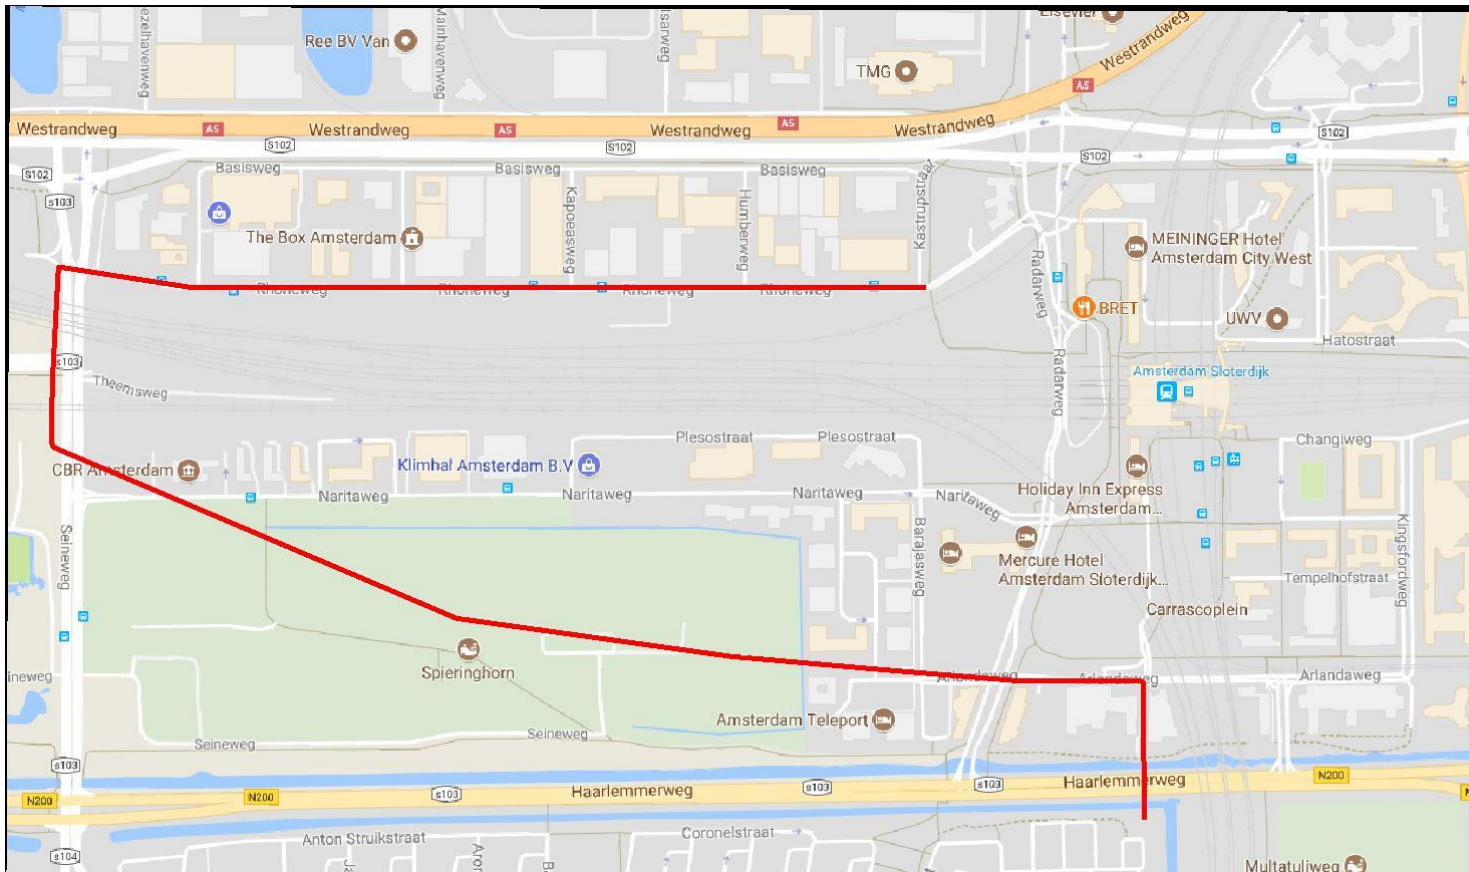


Waternet afvalwater persleiding. Dit is het hoofd afvoerstelsel bekend als het A4 hoofdpersleiding stelsel. (diameters verschillen tussen 1000-1800 mm)
Voor meer informatie contact opnemen met waternet afvalwater

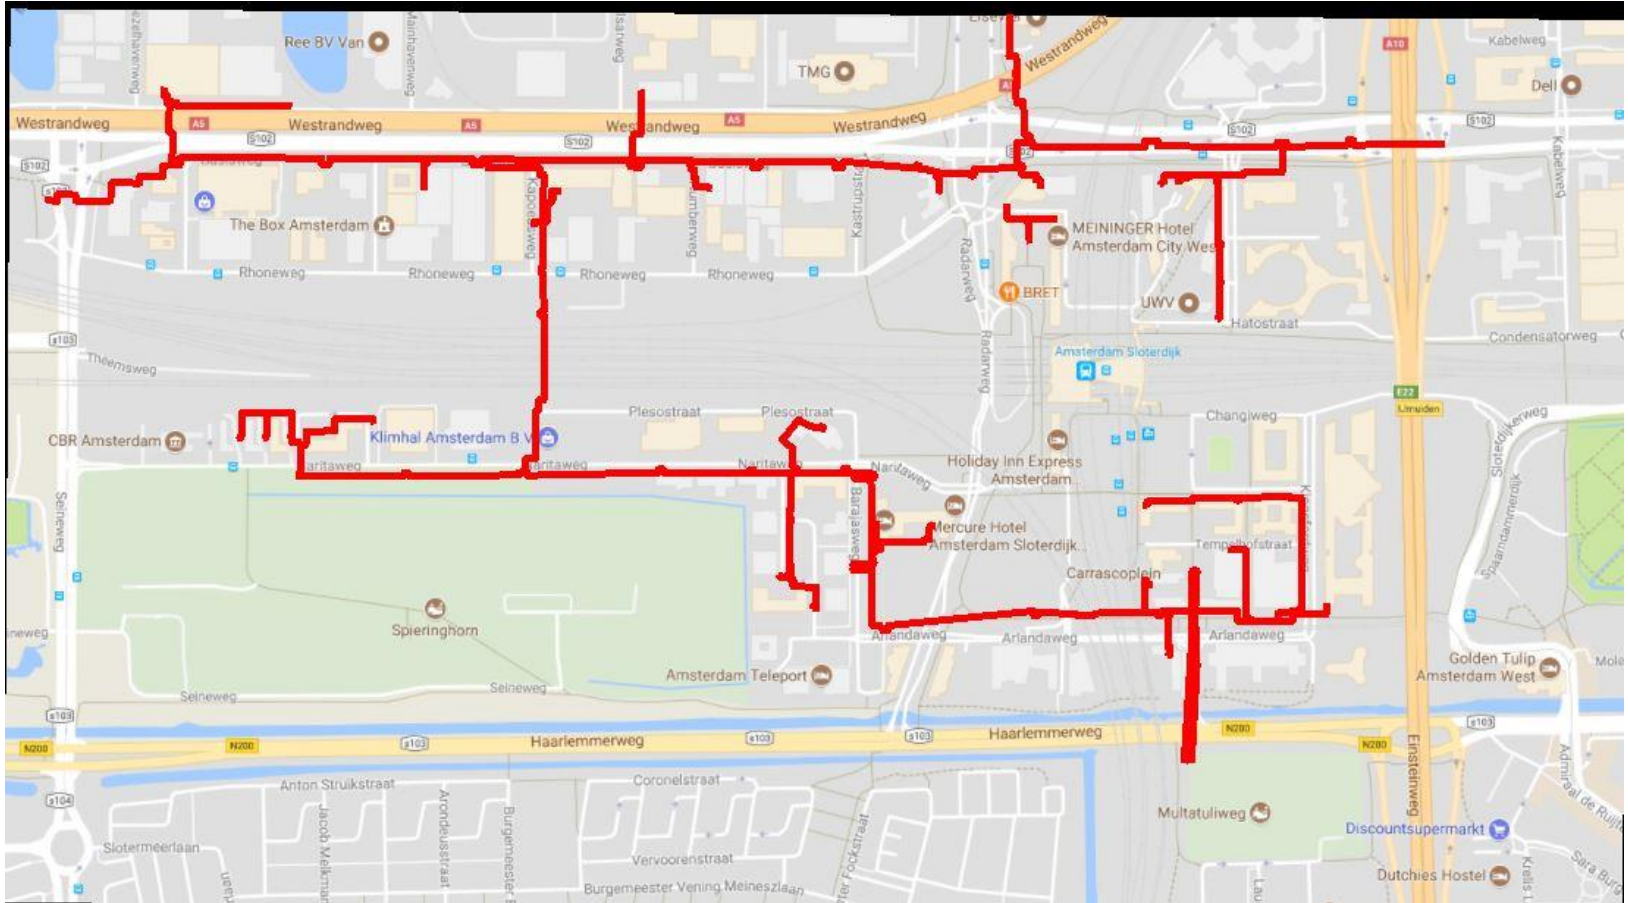

Nuon Warmte. Om na te gaan of het hier om primaire of secundaire leidingen gaat dient men contact op te nemen met Nuon Warmte

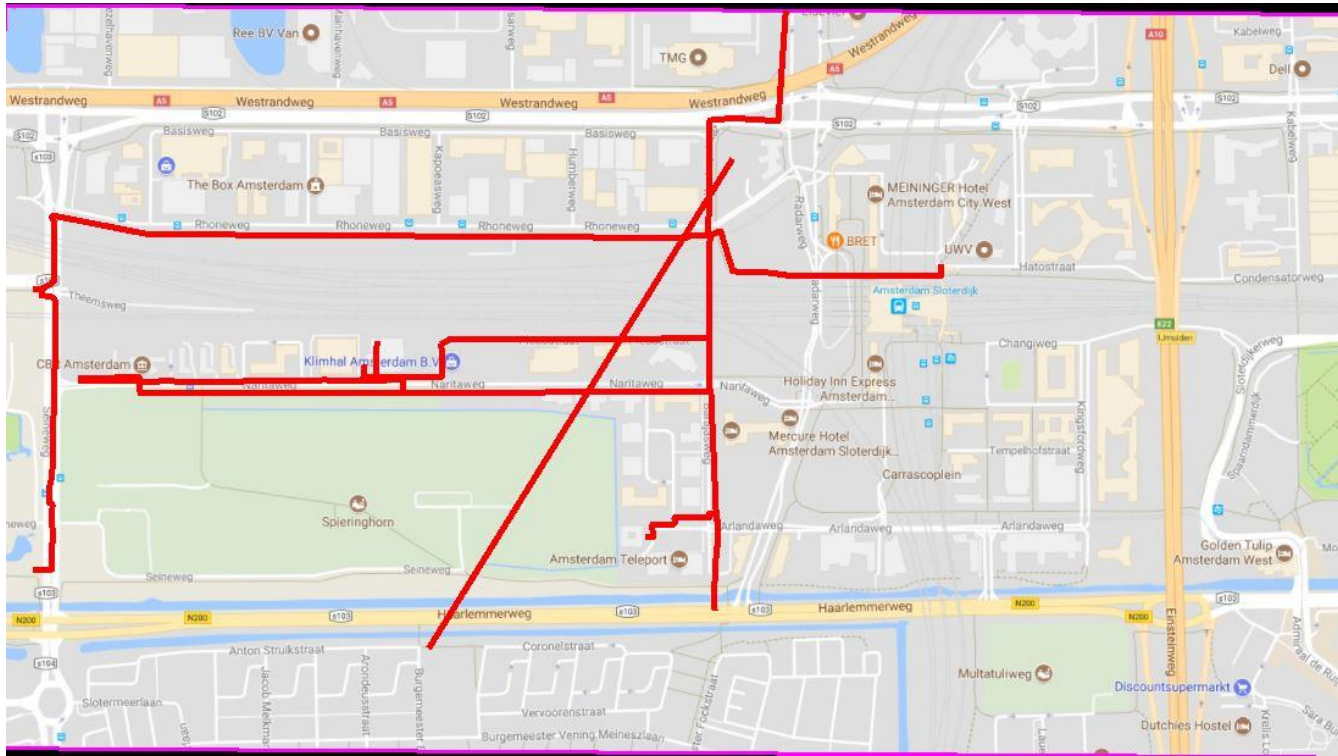

Telecom, de trans-Atlantische verbinding komt in dit gebied naar boven. Amsterdam is het internetknooppunt. Er is een datacentrum aanwezig. Verder dienen de telecombeheerders hun net van grote waarde aan te geven. Contact opnemen met de beheerders

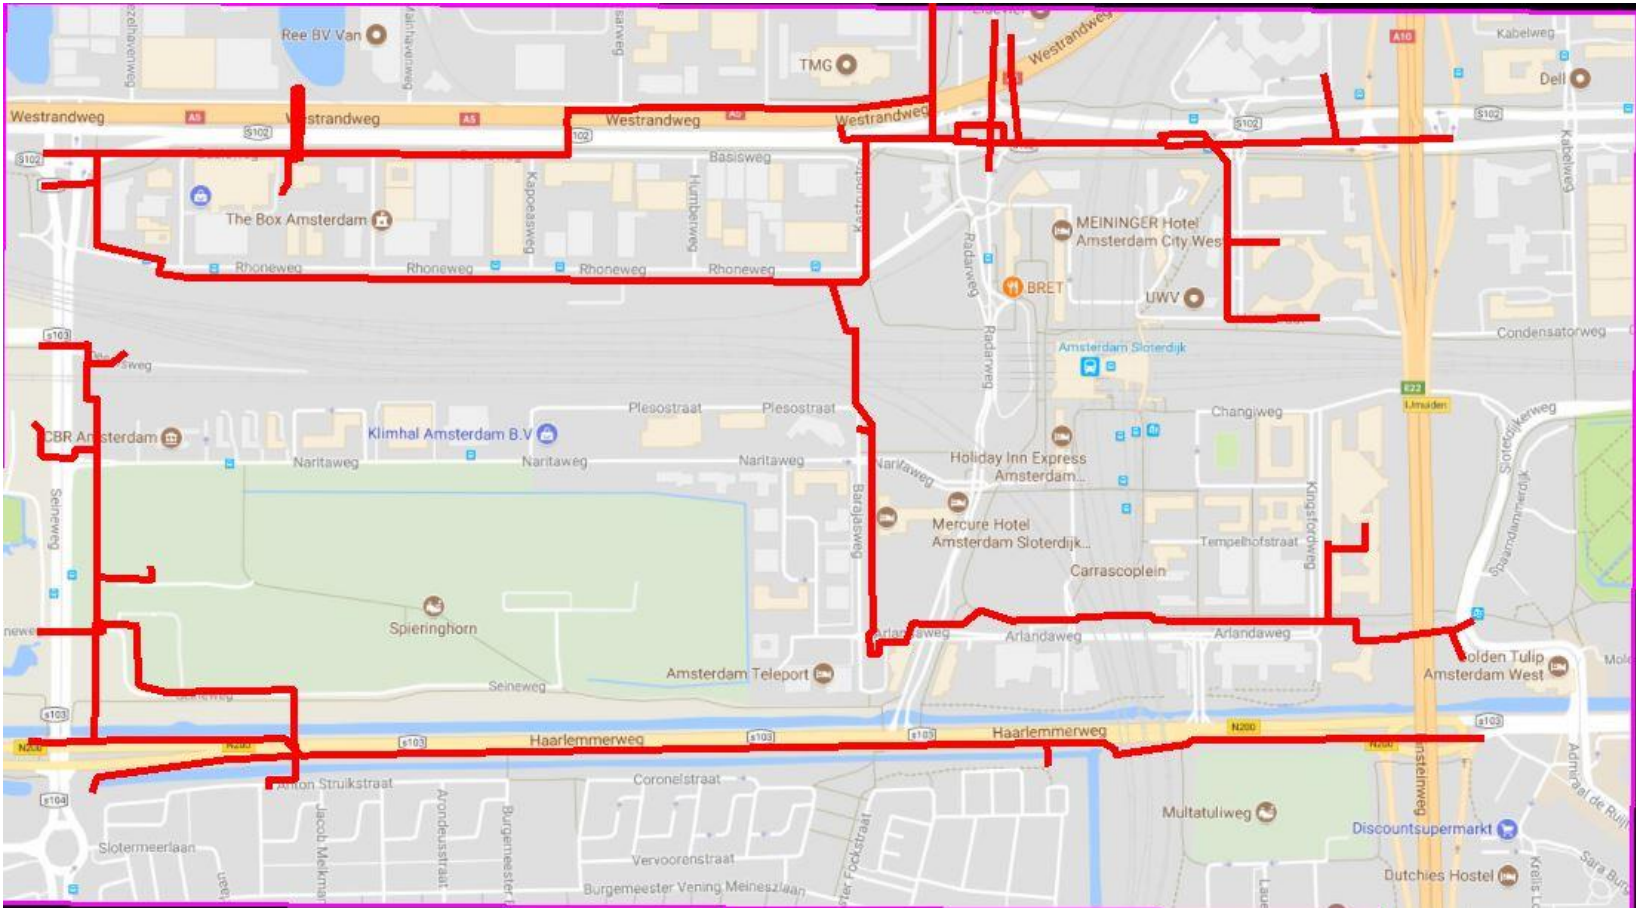


Liander hoge druk gas. Deze leidingen hebben een druk tussen de 1 en 8 bar en zijn seizoensgebonden. Werkzaamheden niet in het stookseizoen plannen (begin oktober- begin april)




Wander 10KV


Openbare ruimte Sloterdijk Centrum

Faseringskaart
Versie 20 februari 2017

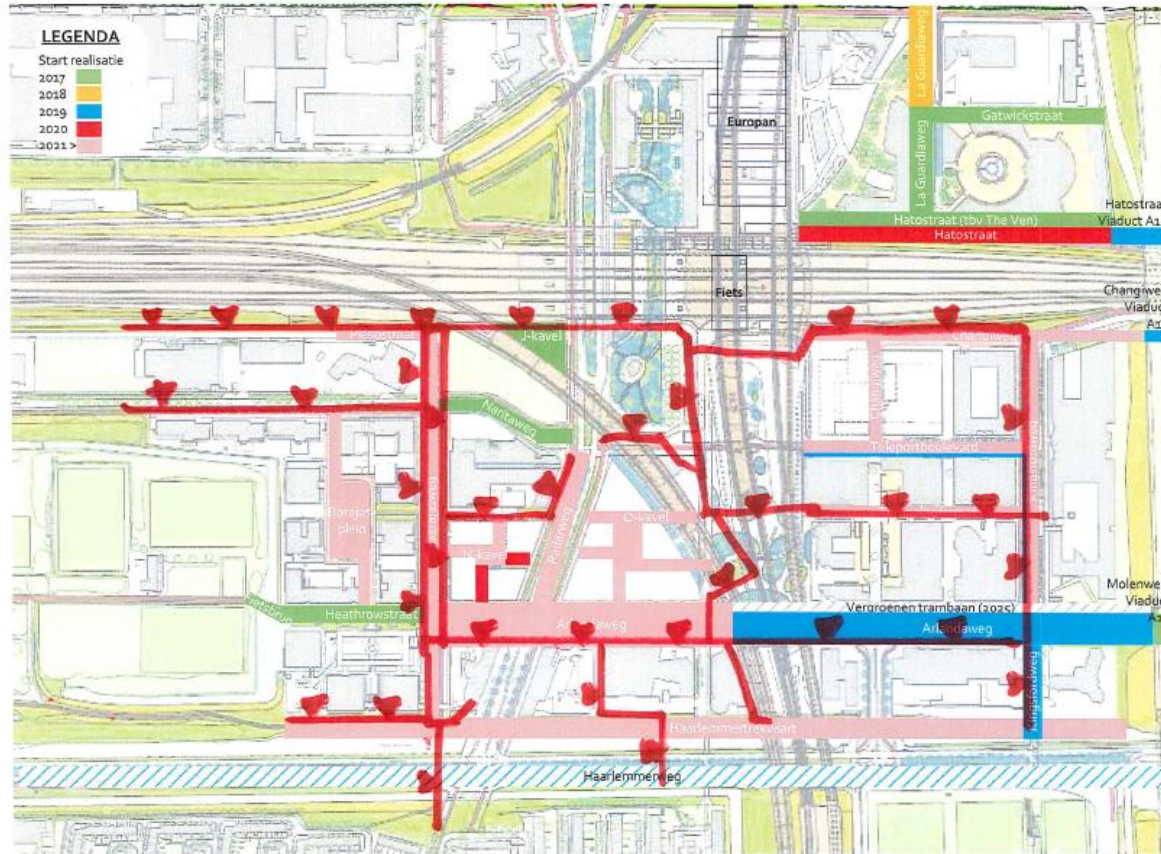


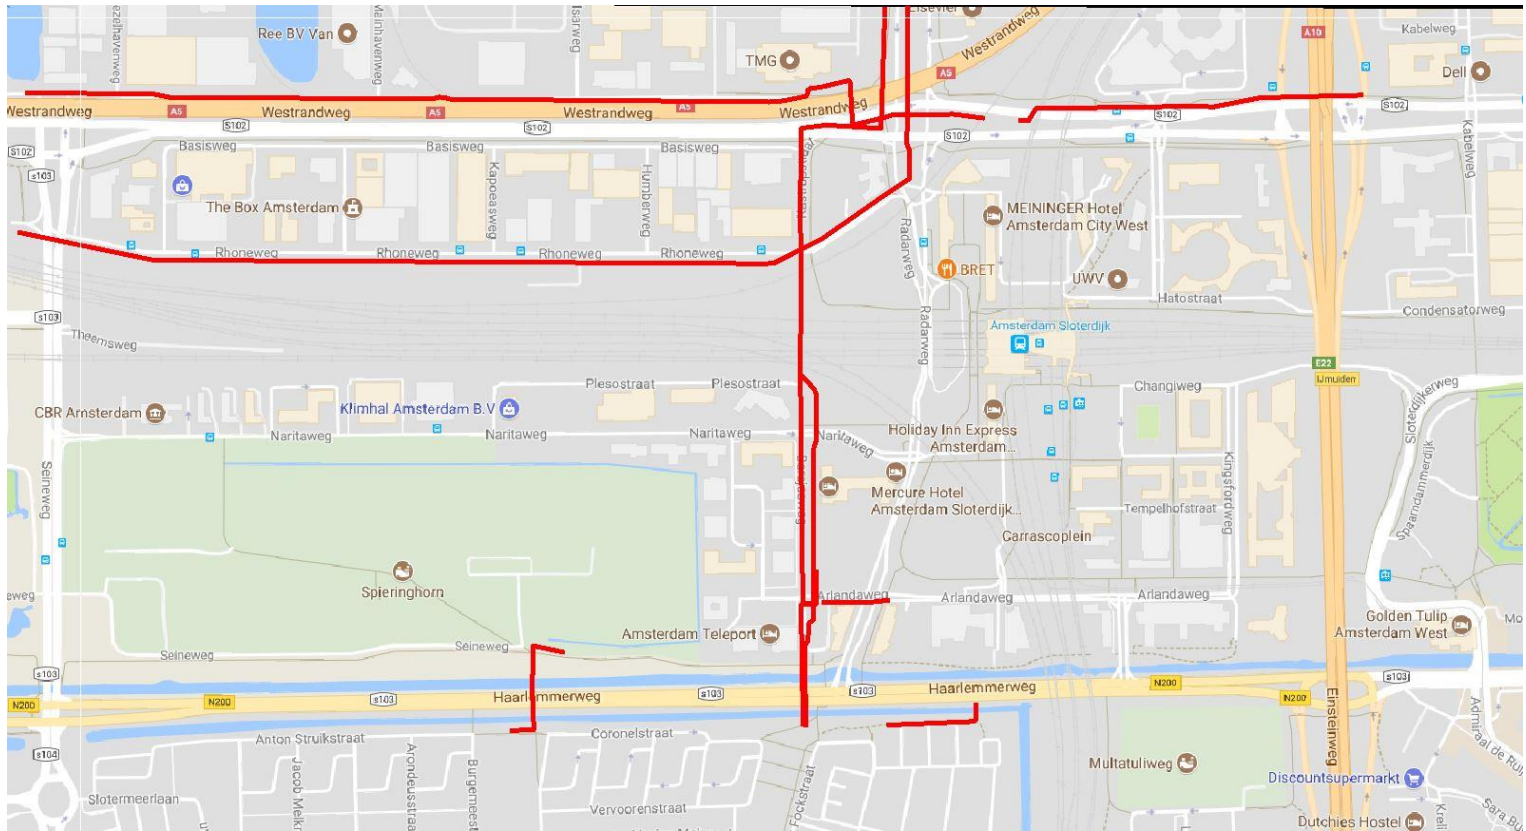

Liandon hoogspanning 50 KV kabels. Mogelijk zijn de kabels olie gekoeld.
Contact opnemen met Liandon

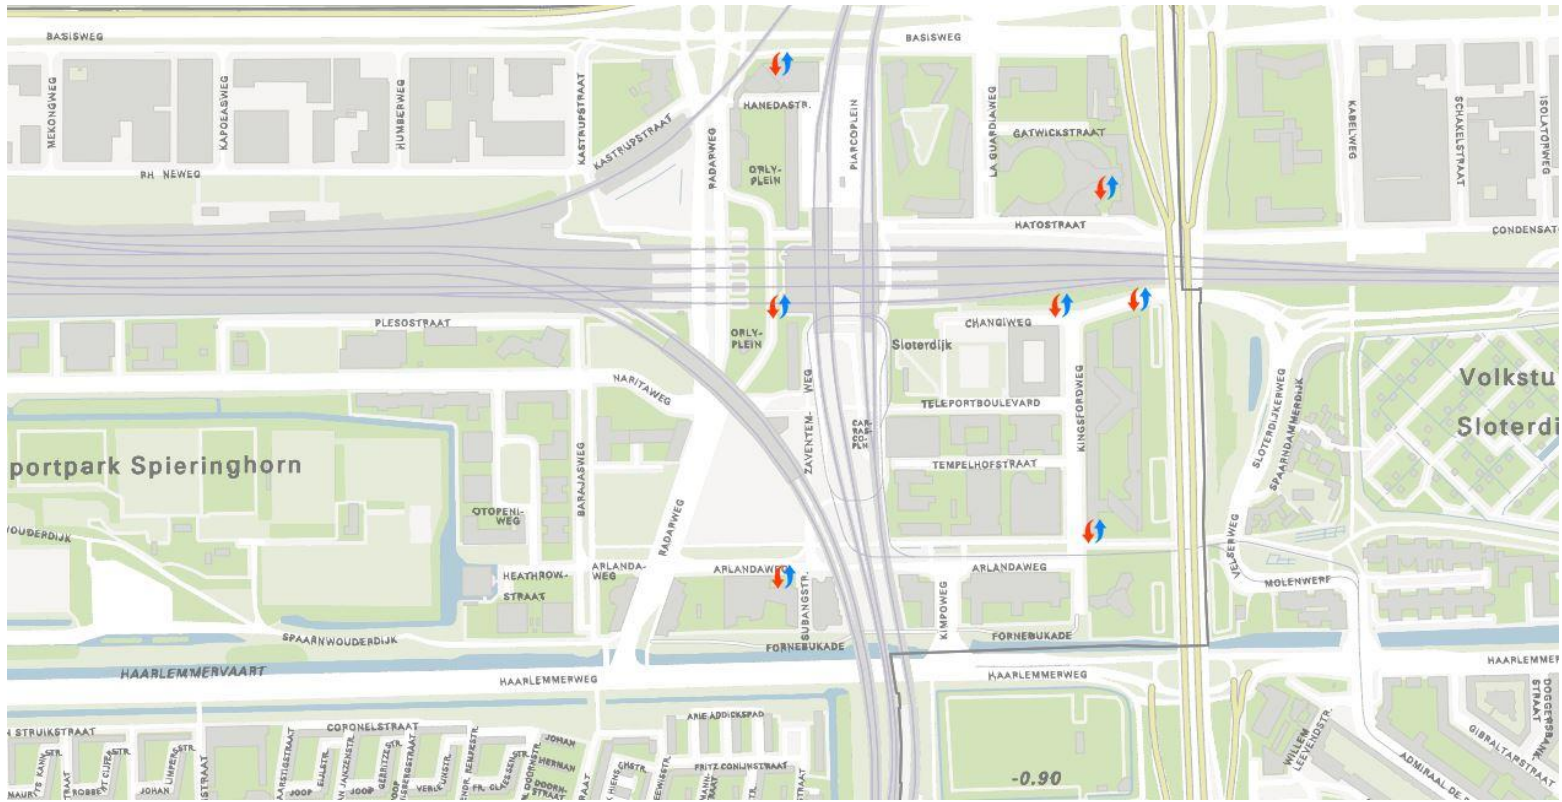

Wko bronnen

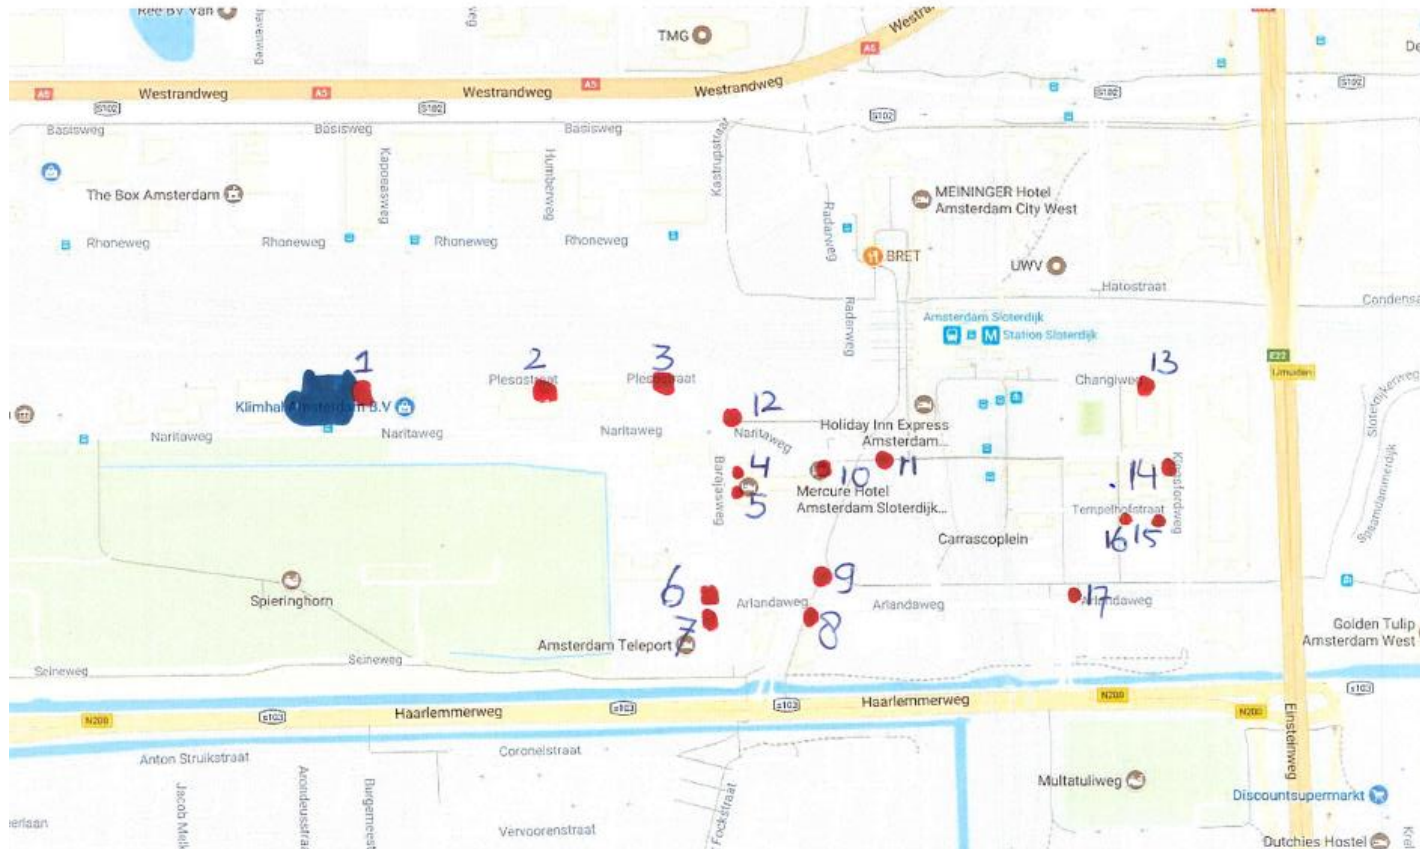

Objecten in de openbare ruimte (nog niet geheel compleet)



1: datacentrum en trafo
Liander




2: trafo Liander (in pandig)



3: trafo Liander elektra



4: trafo Liander elektra (in pandig)

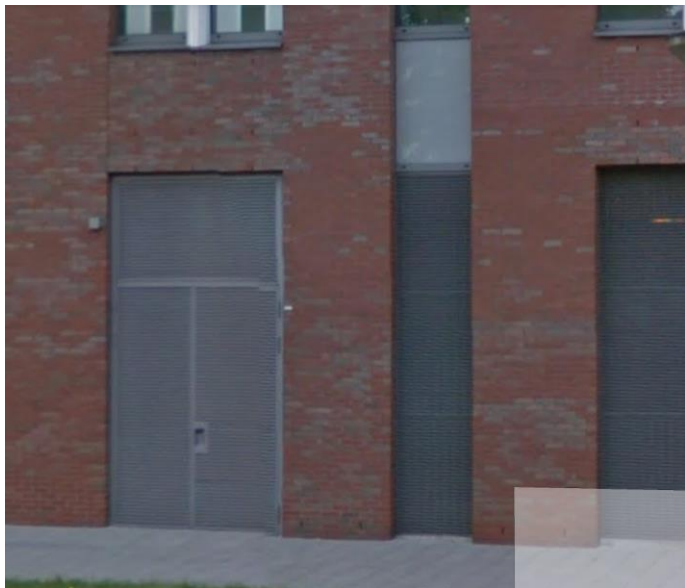

5: Nuon warmte (in pandig)



6: KPN



7: trafo liander elektra



8: trafo liander elektra
(inpandig)



9: kast Liander elektra



10: vri of Liander elektra



11: kast Liander elektra



12: gemaal Waternet



13: Liander elektra (in pandige trafo ruimte)



14: kast, telecom en elektra??



15: trafo Liander elektra (in pandig)



16: trafo Liander elektra (in pandig)



17: kast vri?